

常问问题 • 8/2015

STEP7 下载时如何恢复提示 “块已存在, 是否覆盖”

STEP7

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109479292>

Unrestricted


目录

1	STEP7 下载时如何恢复提示“块已存在,是否覆盖”	3
1.1	问题描述	3
1.2	解决方案	3

1 STEP7 下载时如何恢复提示“块已存在,是否覆盖”

1.1 问题描述

如图 1-1, STEP7 下载程序块时, 如果 CPU 中已经包含了这个块, 系统会有提示。如果此时选择了“Do not display this message again”的选项, 再次下载已存在的块时, 将不会再有提示。那该如何恢复呢?

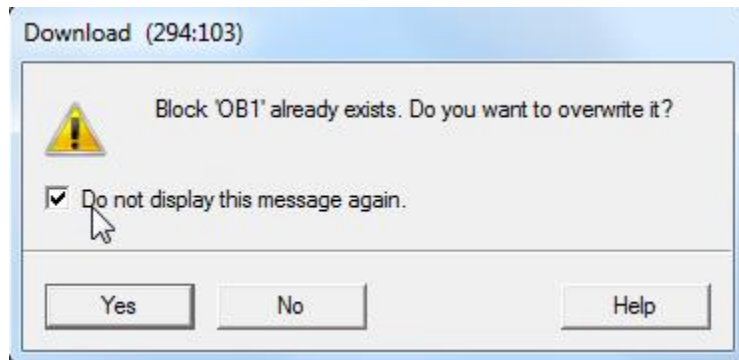


<图 1-1 下载提示>


1.2 解决方案

如图 1-2, STEP7 软件“Options”-“Customize”-“General”-“Deactive system messages:” 点击“Activate”, 点击之后, 如图 1-3。

这样, 当再次下载已存在的块时, 系统将恢复提示。

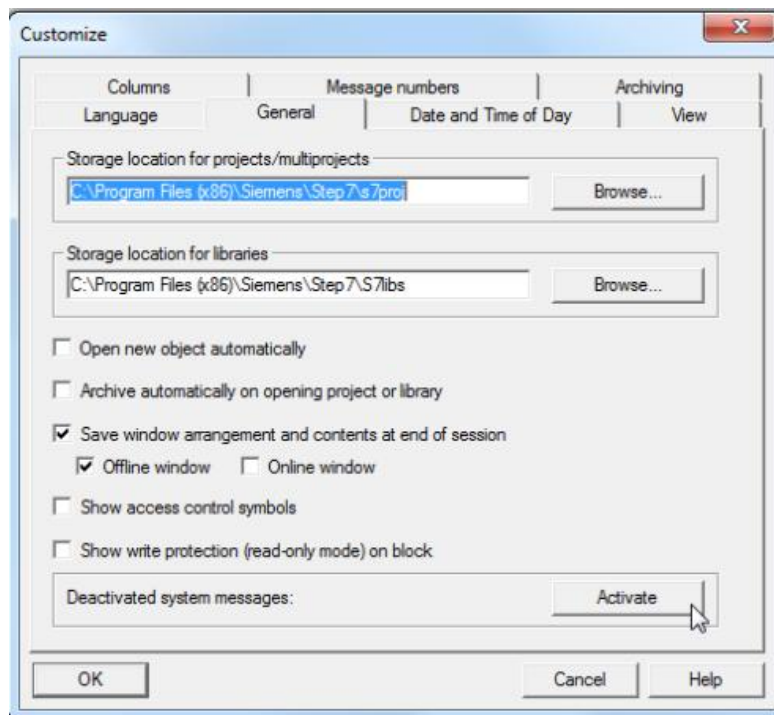

<图 1-2 >

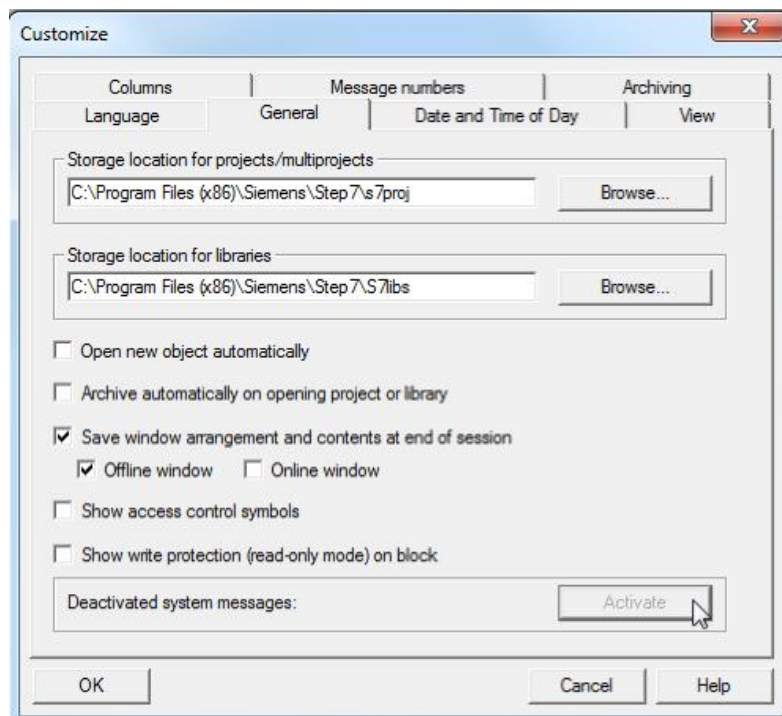

<图 1-3 >